
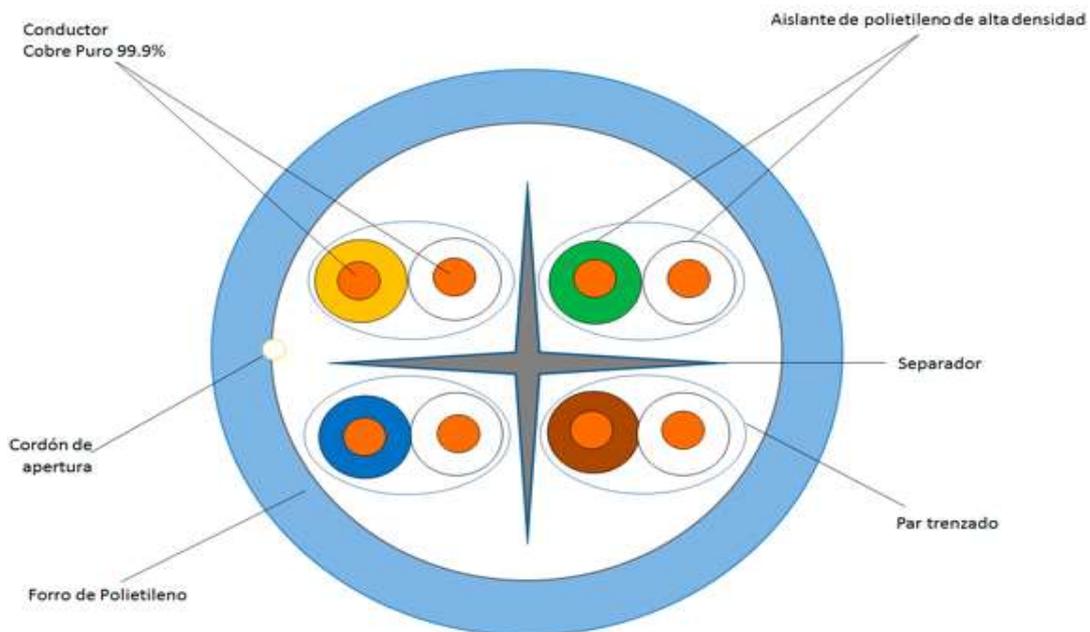


Cable de red UTP Categoría 6,
Certificable de Cobre Puro

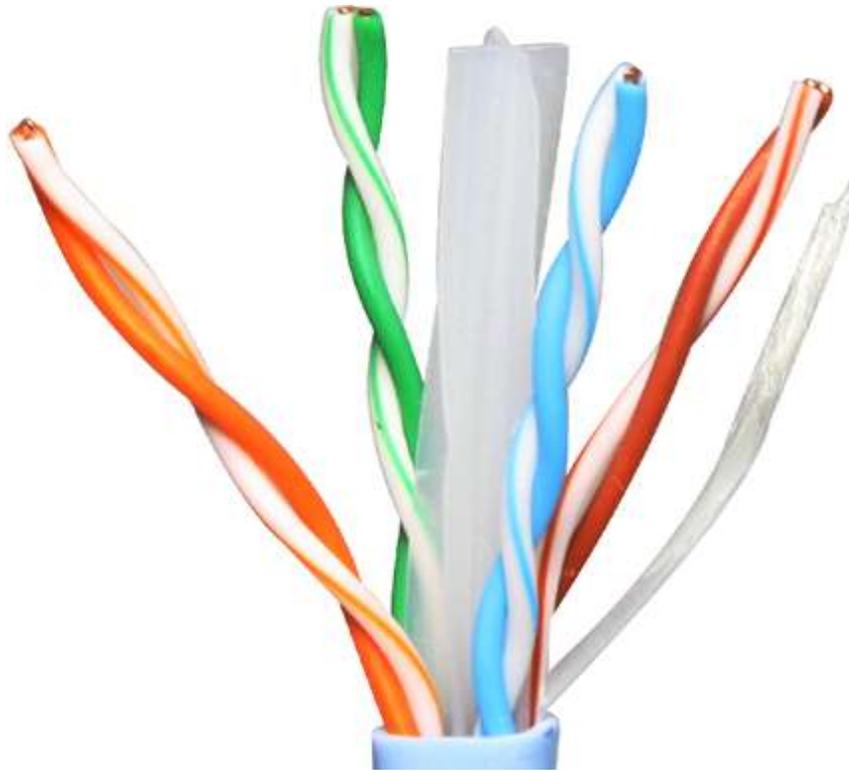

Este cable de red UTP categoría 6, Certificable (Pass Fluke Test) de Cobre Puro está fabricado para ofrecer la máxima durabilidad, es la mejor opción para instalaciones de redes en oficina o cada. Es el producto ideal para transmisión de voz y datos.

Número de pares:	4 pares
Conductor:	Cobre Puro 99.99%
Tamaño de conductor:	0.51mm
Aislamiento:	Polietileno (Espesor: 0.22±0.02mm)
Tamaño de aislamiento:	0.95 mm ± 0.02mm
Resistencia de aislamiento:	Min. 5000 mega ohms-km at 20°C
Prueba dieléctrica:	1000V DC/1 min, No Breakdown
Impedancia:	100±15Ω
Temperatura:	-10°C ~ 65°C
Voltaje:	30V
Espacio de trenzado:	≤30mm
Cordón de apertura:	Nylon
Forro interior:	-
Diametro exterior (OD):	5.9mm (±0.1mm)